## Rilevatore di fumo fotoelettrico con dip switch per impostare la modalità di uscita

## COSA SIGNIFICA EB-117D2?

DO NOT PAINT

DO NOT PAINT

DO NOT PAINT

## INFORMAZIONI SULLA confezione standard di EB-117D2?

## PARAMETRO PRINCIPALE DI EB-117D2

| | |
|---|---|
| **Nome del prodotto:** | Rilevatore di fumo fotoelettrico con dip switch per impostare la modalità di uscita |
| **Numero di modello:** | EB-117D2 |
| **Alimentazione elettrica:** | DC 9 ~ 35V |
| **Porta filo:** | **4 porte (potenza in ingresso +, potenza in ingresso, uscita a relè (COM), uscita a relè (NO o NC)** |
| **Dimensione:** | 100 diametro * 60 (mm) |
| **Area di rilevamento:** | **20 metri quadrati** |
| Indicazione di allarme | LED rosso acceso |
| caratteristica: | Con Dip switch per impostare la modalità di uscita |
| **Adatto a:** | **Sistema di pannelli di allarme antincendio** |
| **Modo di installazione:** | Montato a soffitto |
| **Temperatura di lavoro:** | -10 **Gradi Celsius ~ +50 gradi Celsius** |
| **Umidità di lavoro:** | 0 ~ 90% RH (senza condensa) |
| **Peso:** | 0.18kg |
| **GUIDATO:** | 2 luci a LED |
| **Materiale:** | Custodia ABS + scheda PCB |
| **Colore dell'alloggiamento:** | bianca |
| **Garanzia:** | 2 anni di garanzia |
| **OEM:** | Benvenuto OEM |

## QUALI CARATTERISTICHE EB-117D2 HANNO?

1.4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

**2.Working power 9~35V DC**

3.Standby current :2 mA(24V NO), 13mA(24V NC)

4.Alarm current:18 mA(24V NO),6 mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/ COM/

**7.With Dip-switch to setting reset mode**

**8.Suitable for traditional DC24V fire alarm panel system**

**9.Conformed EN54-7/UL268 standard**

**10.2 years warranty , welcome OEM**

# COME FUNZIONA EB-117D2?

## 4 wire detectors wiring diagram

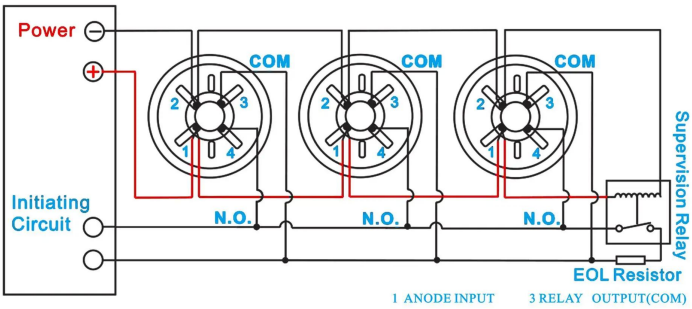


1 ANODE INPUT 3 RELAY OUTPUT(COM)
2 CATHODE INPUT 4 RELAY OUTPUT(N.O)

## PCB board

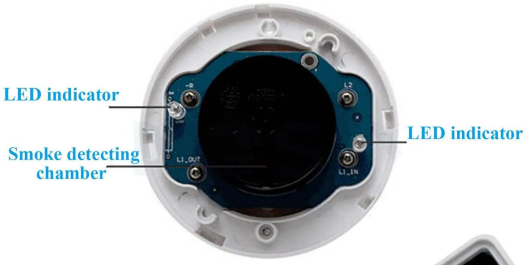

Note: Swtich 1: reset mode(ON mean auto reset; OFF mean power off reset)
Switch2:alam output(ON mean auto reset; OFF mean power off reset)

## Where to installation?

BANK

HOSPITAL

SCHOOL

COMPANY

HOME

MALL

HOTEL

APARTMENT

# COME DI ALTRE SCELTE?