

إنذار الحريق مفتاح إعادة تعيين عبس حريق الطوارئ زر الذعر



تخصيص	
اسم المنتج	إنذار الحريق مفتاح إعادة تعيين عبس حريق الطوارئ زر الذعر
Demension	86mm * 86mm * 60MM
طاقة كهربائية شغالة	دس 12V
الاستعداد الحالية	$\leq 330\mu A$
إنذار الحالي	$\leq 17.5mA$
مؤشر الطاقة	الأخضر ليد
مؤشر الإنذار	الأحمر ليد
درجة حرارة العمل	-10 °C إلى 55 °C
اللون	(الأحمر، الأخضر) اللون يمكن أوم

ما هي ميزات لدينا مفتاح إعادة تعيين عبس حريق زر الذعر؟



Key Reset Emergency Button Door Release Call Button

Power Indicator: Green LED. Alarm Indicator: Red LED

2 years quality warranty, welcome to do OEM and ODM

Suitable for Fire alarm, home alarm, access control system

ABS fireproof material, notice letters on front panel can be OEM

إن-کیند شوتینگ




الوضعية


Fire Alarm Key Reset Emergency Button



Unlock Method

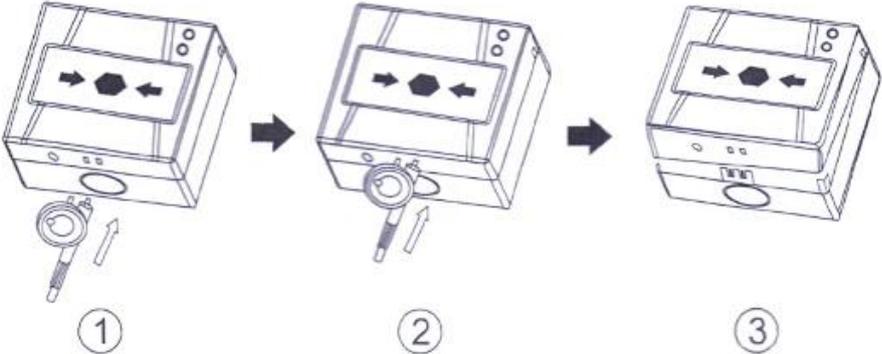

Activation test and reset

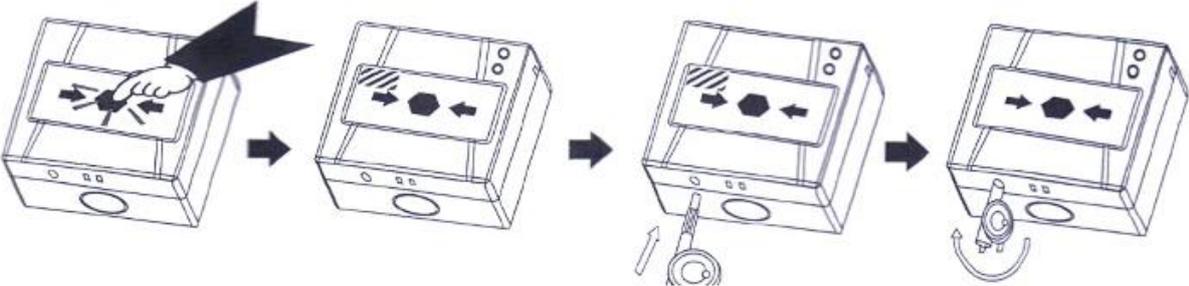



عرض المكتب



العملاء



معرض

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

شهادة



كيفية التعاون



Express Delivery.....!



التعليمات

⚠️ : يجب أن تكون جميع التغليفات محكمة الإغلاق.

⚠️ : يجب أن تكون جميع التغليفات محكمة الإغلاق ويجب أن تكون جميع التغليفات محكمة الإغلاق ويجب أن تكون جميع التغليفات محكمة الإغلاق.

⚠️ : يجب أن تكون جميع التغليفات محكمة الإغلاق.

a: يجب أن تكون جميع التغليفات محكمة الإغلاق ويجب أن تكون جميع التغليفات محكمة الإغلاق ويجب أن تكون جميع التغليفات محكمة الإغلاق.

⚠️ : يجب أن تكون جميع التغليفات محكمة الإغلاق.

a: 00000000 0000 0000 0000 .0000 000 00.

0000 000000 000000 000 0000000 0000 0000 000 :0

a: 0(000000 0000000 0000000) 00000 0000 00000000 0000 00 00 0000 000 0000000
0000 **15-7** 000000000 0000 00.

00000000 0000 000 000 000 0000000 0000 000000 0000000 000 :0

a: 000000 000 000 00000000 000000 000 000 .0000000 00000000 000000 000000 000 000000
000 0000000 0000000 0000 000000000 000000000 00000 0000000 00 00000 000000000 000
000000 000000000.