□□□□□□ Rfid Em □ 125khz/13.56Mhz □□□□□□□□□□□□

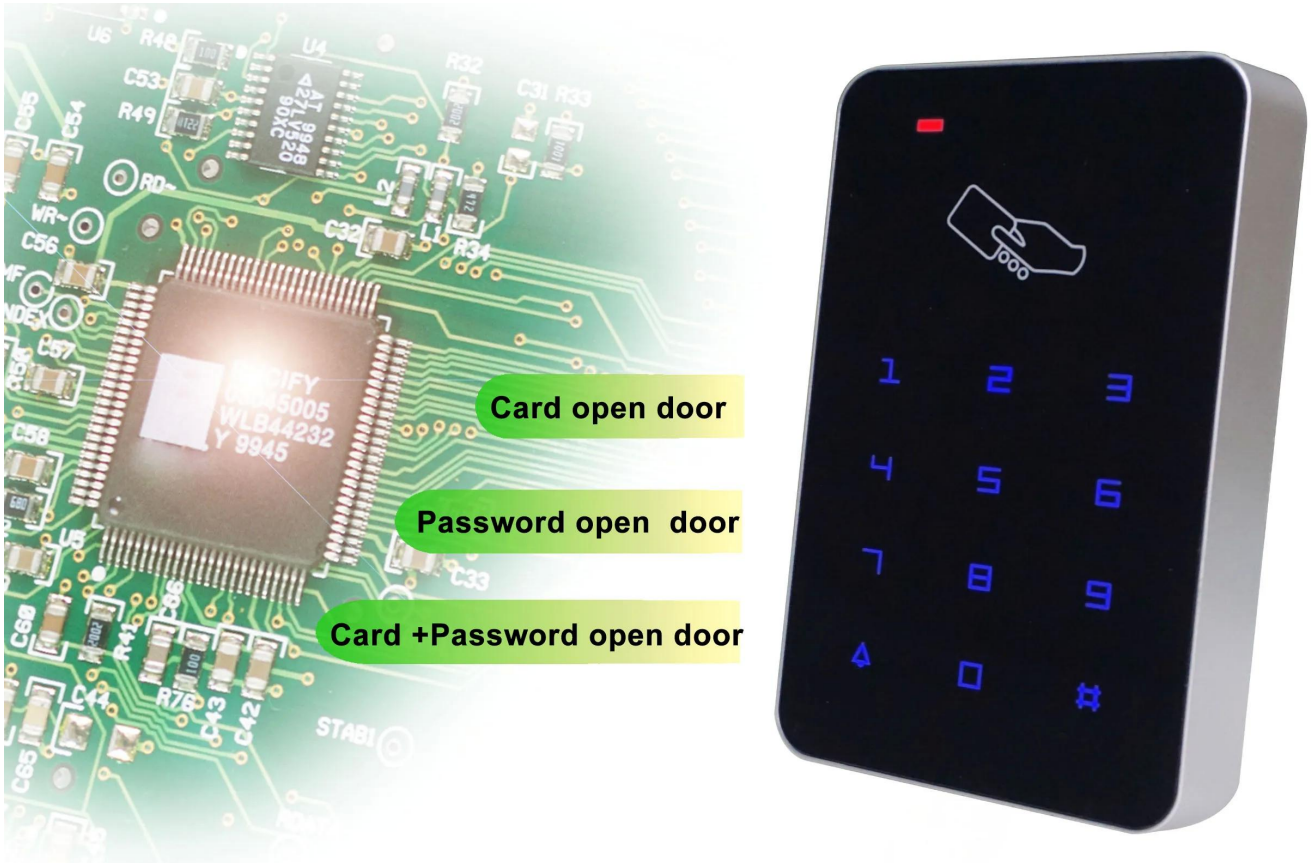

EA-84□□□□

□□□□□	□□□□□□□□□□ Rfid □□□□/□□□	
□□□	**EA-84C**	**EA-84D**
□□□□□□□□	**□□□□(13.56Mhz)**	**ID(125Khz)**
□□□□□	2~5□□	
□□□□□	**1000 □□**	
□□□□□	□□12±10%V	
□□□□□□	□□□□	
□□□□□	≤100mA	
□□□□□	5□	
□□□□□	0℃~60℃	
□□□□□	0%~95%	
□□□□□	0℃~60℃	
□□□	120x78x22mm□□□±3mm□	
□□□□□	□□□□	
□□□	□□□&□□	
□□□	0.5□□	

EA-84□□□□□□

Size

:mm

Appearance

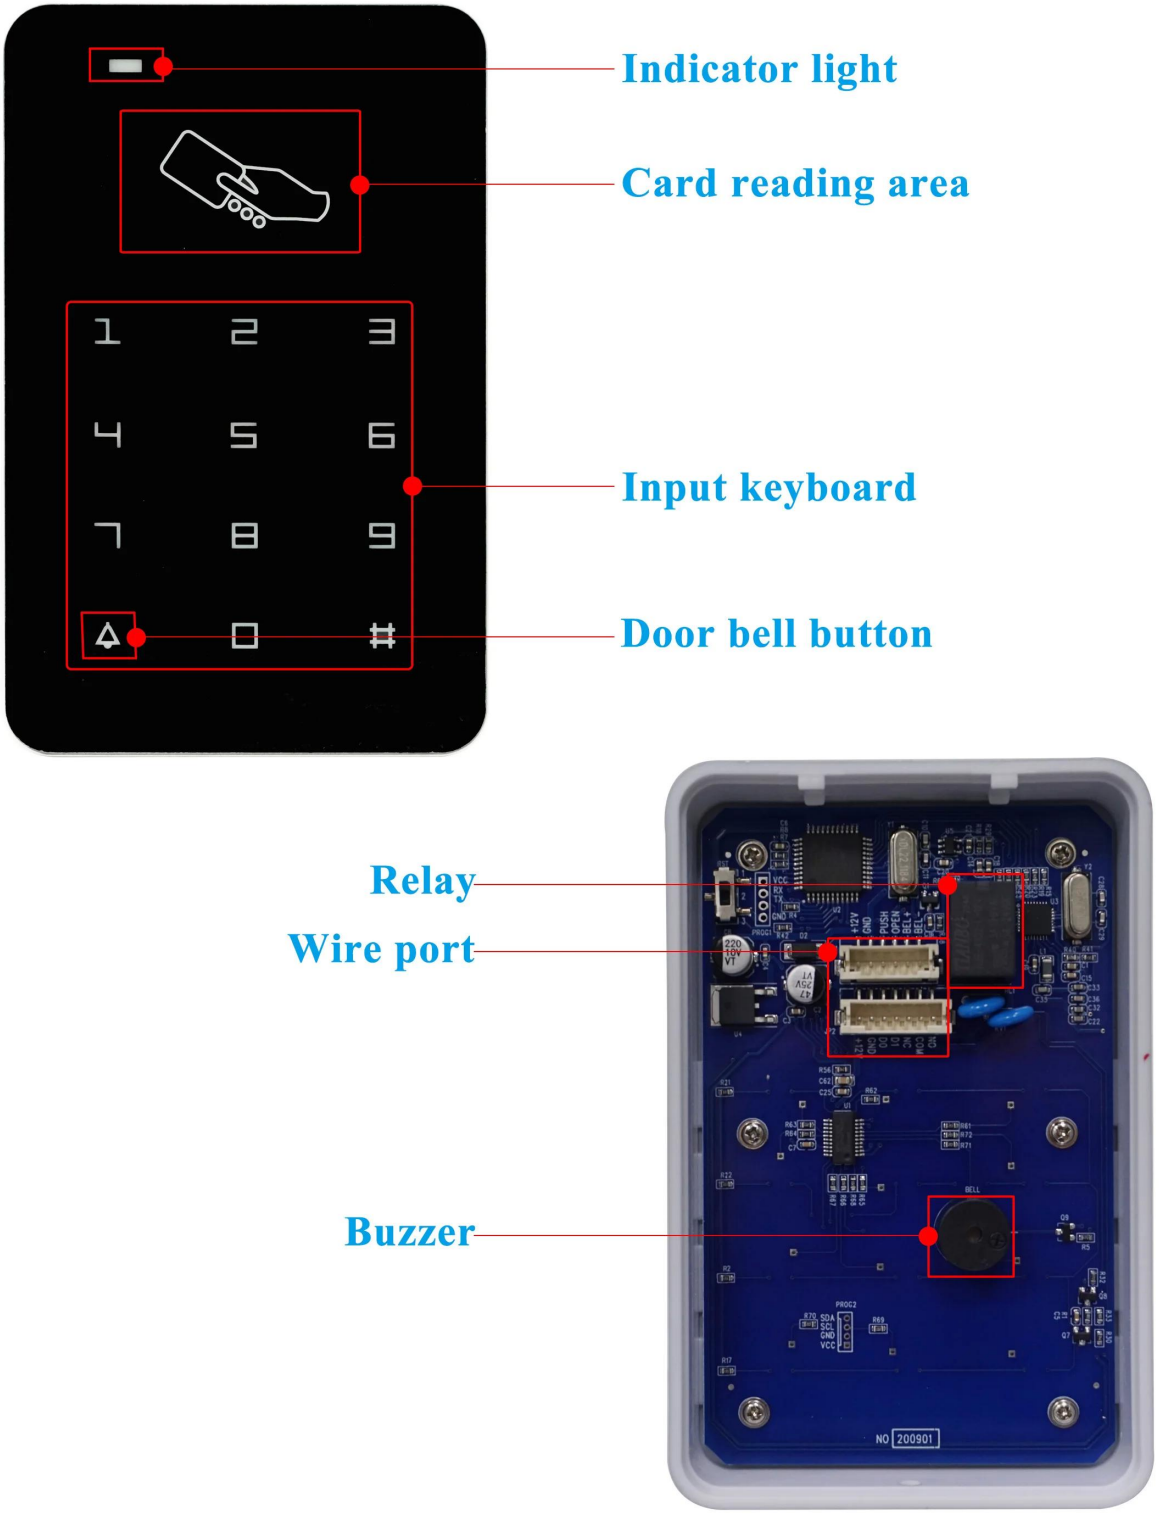
Indicator light
Card reading area
Input keyboard
Door bell button
Relay
Wire port
Buzzer

13.56MHz/125KHz optional

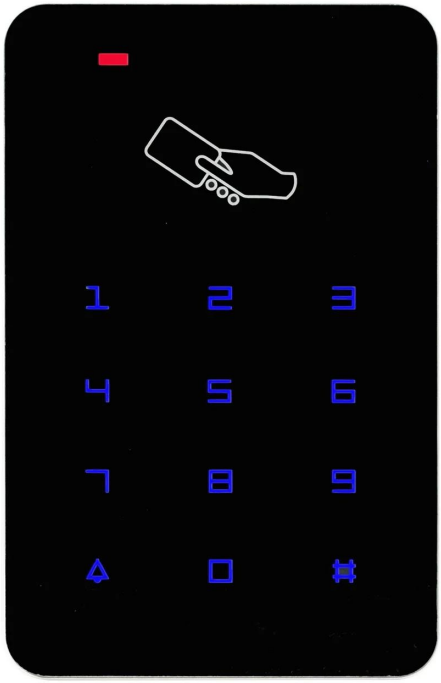

EA-84C:13.56MHz

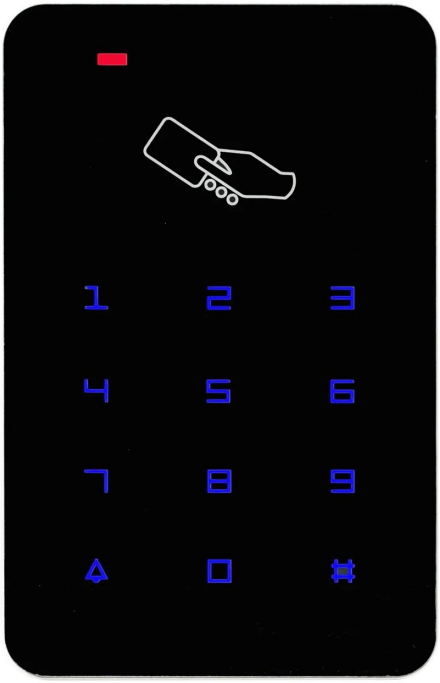

EA-84D:125KHz

Working diagram

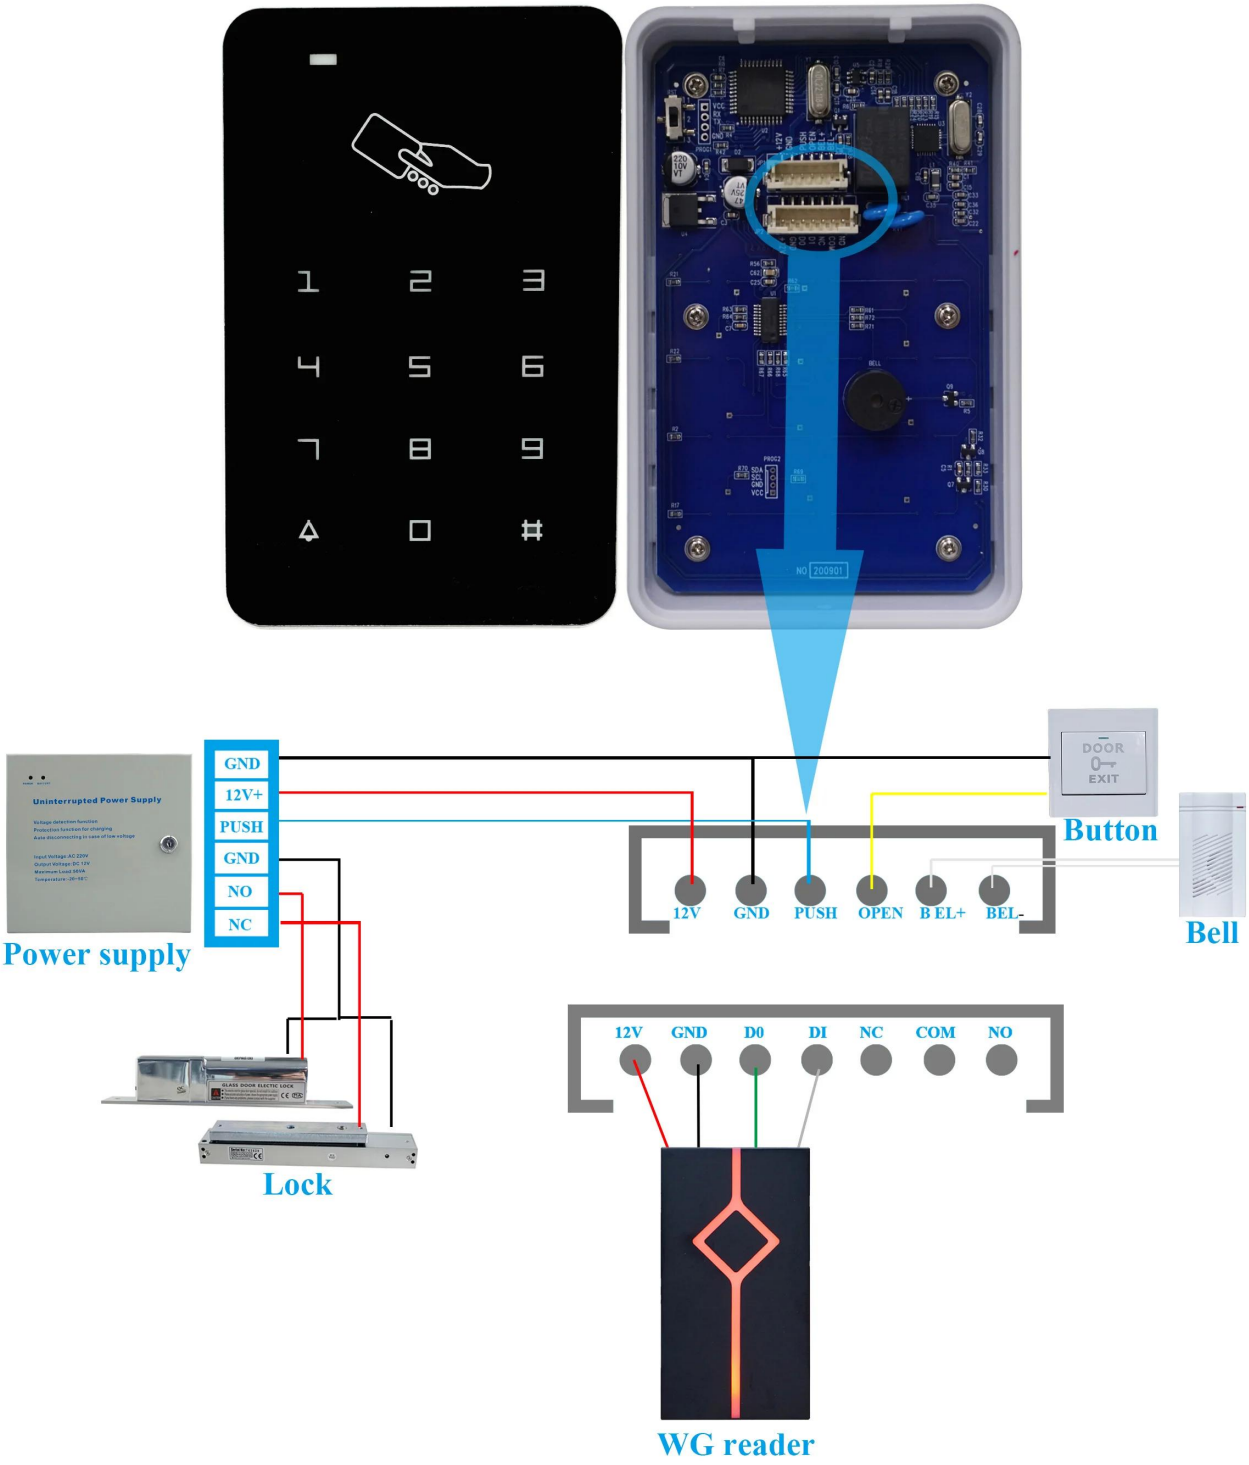

Where to use?

Home

Office

Laboratory

Hospital

Machine room

Packing list

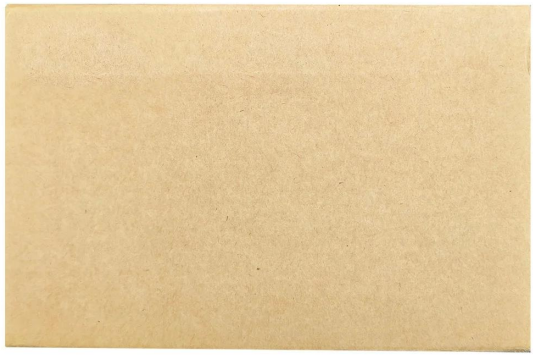

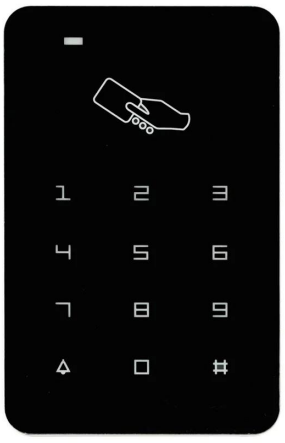

Manual book

Access Control
ACCESS CONTROL

SMQT show

Team

Factory

Certificate

2011 Brazil Fair
2012 shen yang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
2017 Shenzhen Fair
2012 shen yang Fair
2013 shen yang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair