

THE INTERNATIONAL WEBSITE: 

1.
2.

...

請問這型號的煙霧警報器與
型號 **EB-118**?



1.Wired heat detector


2.DC 9V~12V Power supply, current 20~50mA


3.Alarm temperature 70°C


4.Buzzer sound level 85dB

5.2 years warranty , welcome OEM

型號 **EB 118** 煙霧警報器

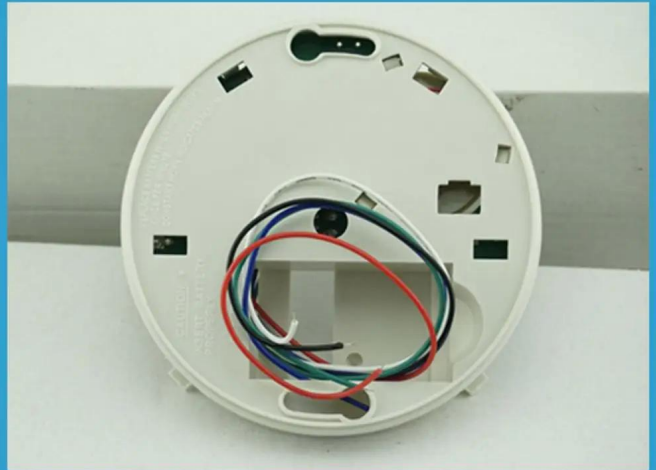

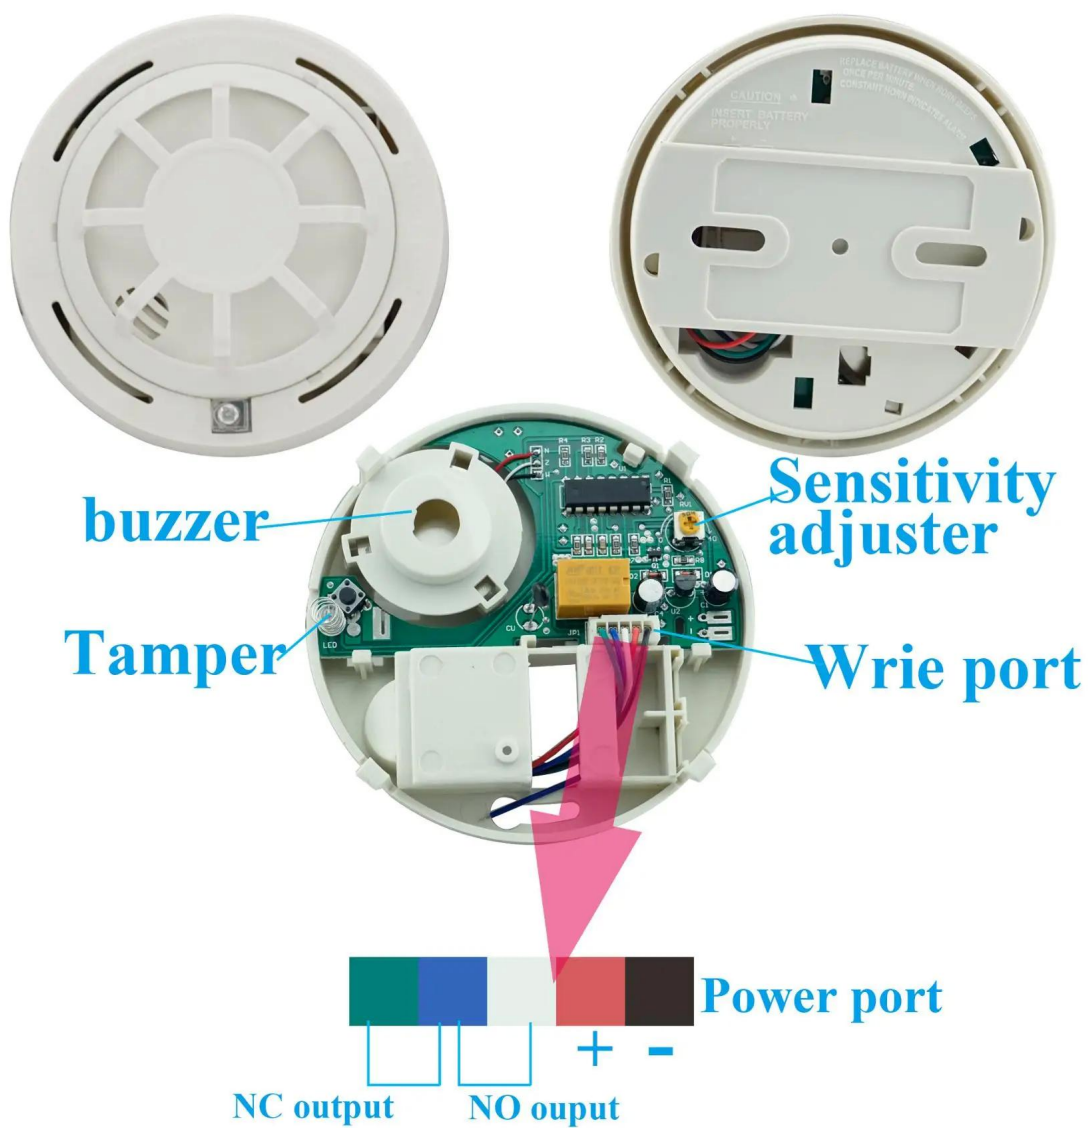

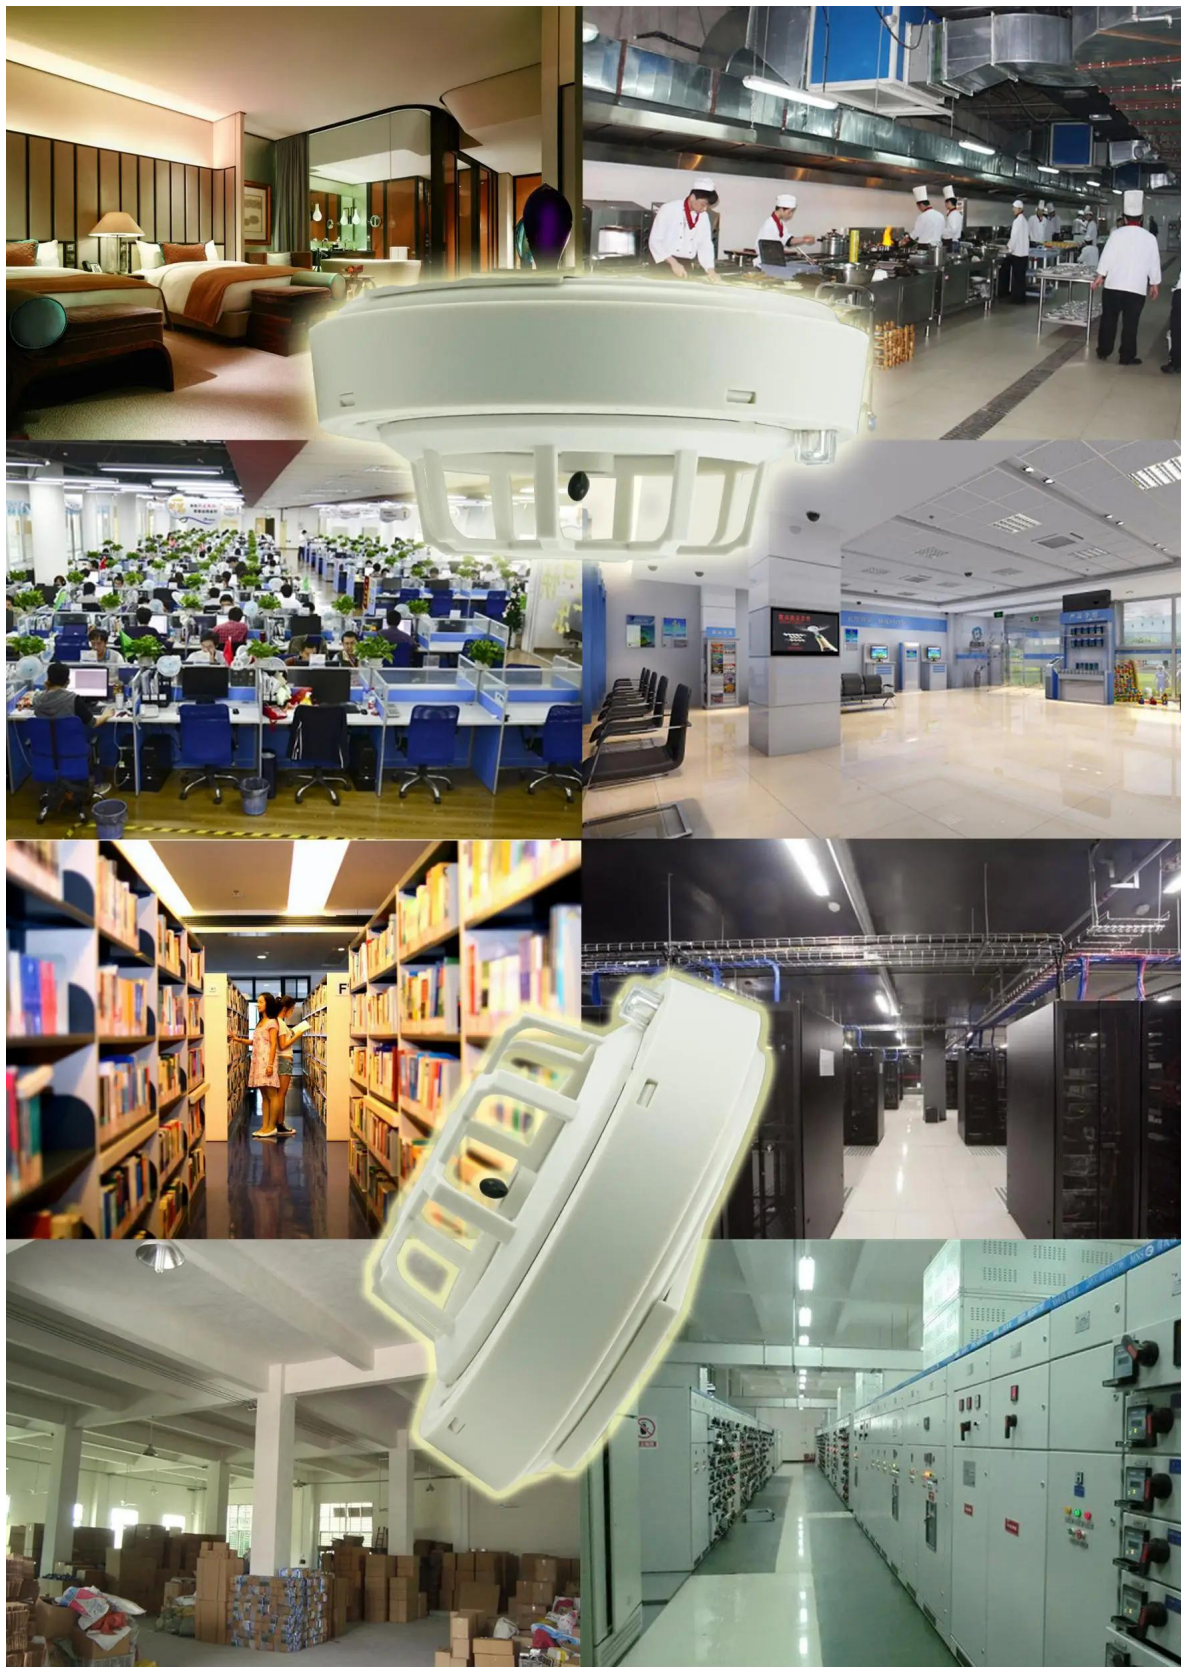

This product is particularly suitable for the occurrence of fire when there is a sharp temperature rise of the place, with the smoke detector with the use of more reliable detection of fire, reduce losses. Applicable to Hotels, Restaurants, Office buildings, Teaching buildings, Banks, Warehouses, Libraries, Computer rooms, Power distribution rooms and Ships and other places.



SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>





□□□□□□



□□□□□□□□

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair





COPERATION 



A:Yes 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準
所有樣品之殘留量 are acceptable

Q: 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準

A:Sample 1-3 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準 10-15 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準

Q: 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準

所有樣品之殘留量 A:No 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準

所有樣品之殘留量均符合可接受之標準 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準

A: 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準 (所有樣品之殘留量均符合可接受之標準),
所有樣品之殘留量均符合可接受之標準 7-15 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準

所有樣品之殘留量均符合可接受之標準 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準

A: 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準

所有樣品之殘留量均符合可接受之標準 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準 所有樣品之殘留量均符合可接受之標準
所有樣品之殘留量均符合可接受之標準.